

OVL Regio Amsterdam


Standaards zijn te vinden in de N en X bladen met als toevoeging,

N2505_OV_Hulpaderbebeïlliging_regio Amsterdam

N5342_Montage_OV_borden_met_relais_in_Amsterdam

Openbare Verlichting – 400 V

liander

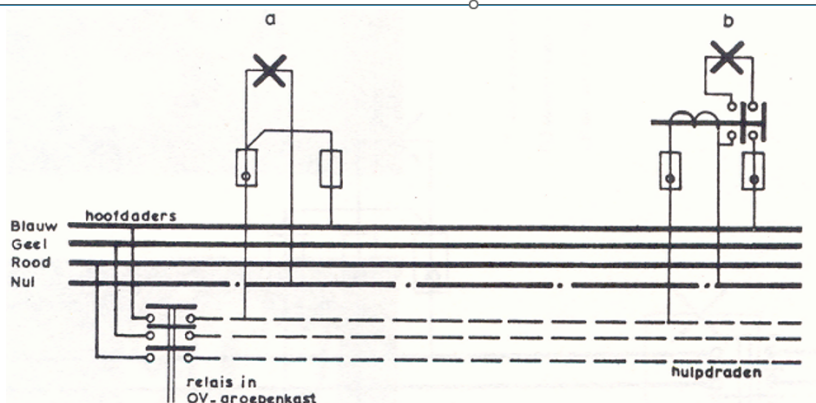


omschrijving

- Bij nieuwe lichtmasten is de hoofdfase niet meer uitgevoerd
- Risico's
- Let op! In het 400V net kunnen de hulpaders overdag ook onder spanning staan
- Hoe te handelen:
- Als onder spanning behandelen en meten.

Versie 1.4 bijgewerkt op 27 December 2024 25

Openbare verlichting – 230 V

liander

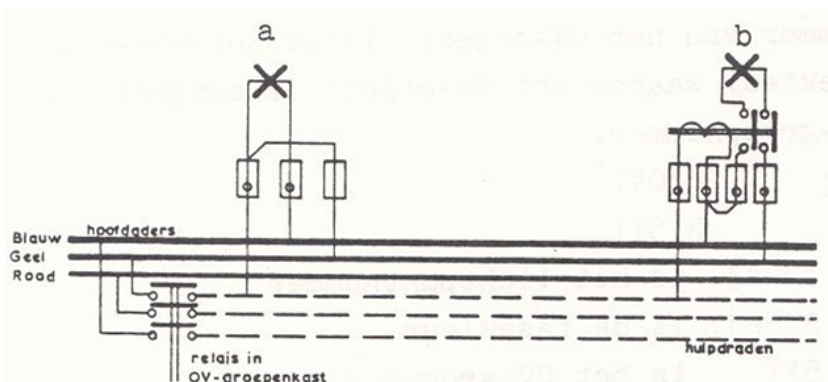

Omschrijving

- In veel gevallen is de hoofdfase uitgevoerd in de lichtmast
- Risico's
- Let op! In het 230V net kunnen de hulpaders overdag ook onder spanning staan
- Hoe te handelen:
- Als onder spanning behandelen en meten.

OVL Regio Amsterdam

Weesp

- Kunststof kabel 4 aderig met hulpaders
GPLK 4 aderig met hulpaders
- 50 Al, 25Cu en 16Cu kan als net- of aansluitkabel toegepast zijn.
- De 4 hulpaders OV & tarief ook aansluiten.
- OV-aders in Hilversum, Flevoland en Veluwe zijn **Rood** + **Blauw**
- OV aders in de rest van het Gooi- Weesp zijn **Rood** + **Geel**
- Het kan voorkomen op enkele plekken dat een OV-kabel een constant spanning-voerende ader heeft, wel of niet afgemonteerd in de LM en is in het Gooi niet aan de orde.
- Het tarief kan in delen van het Gooi (voormalig PEN-gebied) overdag onder spanning staan: zgn. **Kleine kracht (KK) en Heet water (HW)**
Deze functies zijn niet meer operationeel, maar de hulpaders worden door de meetdienst gebruikt voor metingen bij storingen