


Schema 1-1021 Noord-Holland

Dyn 5 10kV

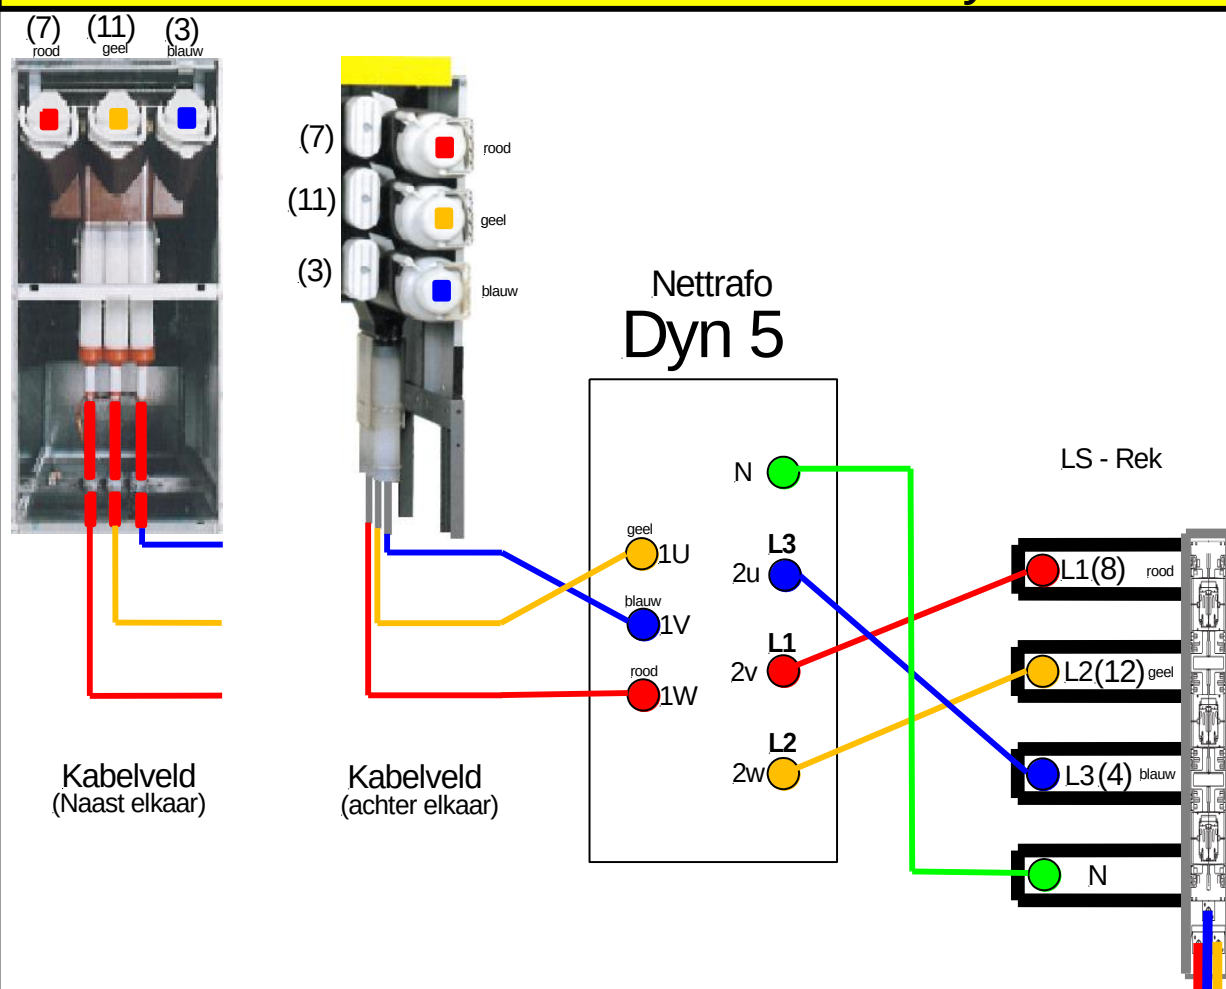

Distributie-station

Let op !!!!

Door toepassing Transformator Dyn 5 inplaats van Dyn 11 is het draaiveld (volgorde L1,L2,L3) op LS trafoklemmen gewijzigd Dus:

- Bij montage van stroomtransformatoren (t.b.v. kWh meting) op LS trafoklemmen, de uitvoering van de secundaire bedrading (aansluiten van meettransformatoren en meetspanning) hierop aanpassen
- Bij aansluiten LS zijde transformator door installateur deze hierover informeren.

AANSLUITSHEMA 1-1021

alliander



Beheerkaart

Get: Willem Ravensbergen 01-05-2019

Wijz datum: 14-6-2011, vervangt schema 121

Wijz Datum: 01-05-2019 naam aangepast

Wijz datum: 01-05-2019, benaming MS schakelaars aangepast

Proj. realisator :

