


Schema 1-1016 Regio Amsterdam Dyn 5 10kV

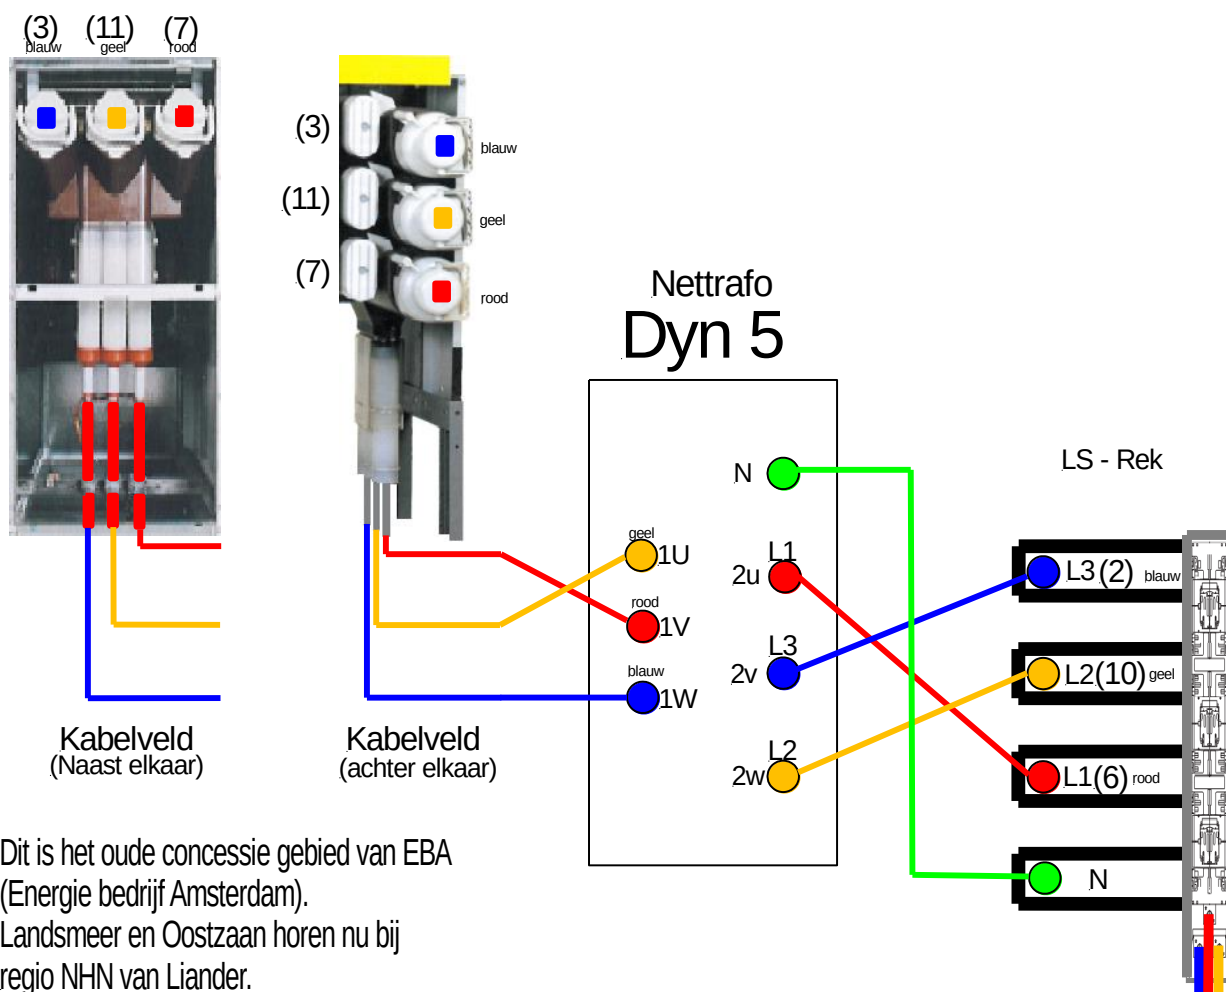

Distributie-station

Let op !!!!

Gewijzigd schema, door toepassing Transformator Dyn 5 inplaats van Dyn 11 is het draaiveld (volgorde L1,L2,L3) op LS trafoklemmen gewijzigd Dus:

- Bij montage van stroomtransformatoren (t.b.v. kWh meting) op LS trafoklemmen bij het aansluiten van meettransformatoren en meetspanning hiermee rekening houden.
- Bij aansluiten LS zijde transformator door installateur deze hierover informeren.

AANSLUITSCHEMA 1- 1016



Beheerkaart

Get: Willem Ravensbergen 29-04-2019

Wijz datum: 14-6-2018, benaming MS schakelaars aangepast

Wijz datum: 29-04-2019, naam aangepast

Wijz datum:

Proj. realisator :

